

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к Договору № ИА-12-302-2802(918231) от 13.08.2012г.
об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих
устройств к электрическим сетям

г. Москва

« 14 » 08 2017 г.

Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» (далее - «Исполнитель»), в лице и.о. заместителя генерального директора по технологическому присоединению и развитию услуг Лебеда Кирилла Владимировича, действующего на основании Доверенности № 6/н от 10.02.2016г., с одной стороны, и

Муниципальное унитарное предприятие «Клинские электрические сети» (далее - «Заказчик»), в лице руководителя ликвидационной комиссии Завьялова Дмитрия Вячеславовича, действующего на основании Постановления Администрации Клинского муниципального района от 30.06.2017 г. № 1616, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 2 к Договору ИА-12-302-2802(918231) от 13.08.2012 г. об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Первый абзац пункта 2.1.1. Договора изложить в следующей редакции:

«В срок до **31.12.2018 г.** при условии выполнения Заказчиком мероприятий, предусмотренных Техническими условиями – Приложения №1 к Договору, осуществить мероприятия по технологическому присоединению, предусмотренные Договором».

2. Технические условия № С-17-00-909655/125/ИА от _____ считать Приложением №1 к Договору. Ранее выданные технические условия аннулируются.

3. Обязательства Сторон, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде.

4. Настоящее Дополнительное соглашение становится неотъемлемой частью Договора с момента заключения.

С указанного момента Договор продолжает действовать в части, не противоречащей настоящему Дополнительному соглашению.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено и подписано в 2 (двух) идентичных экземплярах – по одному для каждой из Сторон.

от **ИСПОЛНИТЕЛЯ:**



/К.В. Лебедь /

от **ЗАКАЗЧИКА:**



М.П.

*По доверенности
Борисов В.И.*




Приложение
к договору
от "13" _____

№
ТП
28

№ 44-12-808-1802/918231
20 12 г.

Утверждаю:

Заместитель директора департамента
перспективного развития сети и инженерного
обеспечения технологического присоединения
ПАО "МОЭСК"

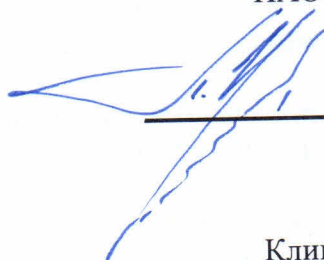

А.П. Голубев

Клинский РЭС

№ С-17-00-909655/125/ИА

« 14 » 08 20 17 г.

**Технические условия
на технологическое присоединение к электрическим сетям
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»
энергопринимающих устройств**

МУП "Клинские электрические сети"

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: **энергопринимающие устройства объектов АСНТ "Раздолье".**
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: **объекты АСНТ "Раздолье"; 141607, Московская обл., Клинский р-н, вблизи д. Колосово.**
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: **4 619 кВт.**
4. Категория надежности: **третья.**
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: **10 кВ.**
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: **в сроки, устанавливаемые Договором об осуществлении технологического присоединения, но не позднее окончания срока действия настоящих технических условий.**
7. Точка(и) присоединения и распределение максимальной мощности по каждой точке присоединения (указанное распределение максимальной мощности по точкам присоединения является условным, фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от указанного в зависимости от режима работы энергосистемы):
7.1. 1 точка - существующая ячейка № 105 1 секции РУ-10кВ ПС-110/10 кВ Решетниково (№ 587) - 4 619 кВт.
8. Основной источник питания: **ПС №587 110/10 кВ Решетниково (ПС 110 кВ Решетниково).**
9. Резервный источник питания: **Отсутствует.**
10. ПАО «МОЭСК» выполнить:
- 10.1. Мероприятия, выполняемые ПАО «МОЭСК» за счет средств платы за технологическое присоединение и необходимые для осуществления технологического присоединения: **отсутствуют.**

10.2. Мероприятия, выполняемые ПАО «МОЭСК» за счет средств инвестиционной составляющей тарифа на передачу электроэнергии и необходимые для осуществления технологического присоединения:

10.2.1. В ячейке № 105 1-ой с.ш. ЗРУ-10 кВ ПС №587 110/10 кВ Решетниково (ПС 110 кВ Решетниково) произвести замену трансформаторов тока на трехобмоточные;

10.2.2. Произвести замену выкатного элемента в ячейке № 105 1-ой с.ш. ЗРУ-10 кВ ПС-110/10кВ Решетниково (№587) с номинальным током 630 А на выкатной элемент с вакуумным выключателем на номинальный ток 1000 А., с пружинным приводом;

10.2.3. Организация учета электроэнергии, установка устройств релейной защиты и автоматики, телемеханики, канала связи и передачи данных на реконструируемых объектах.

10.3. Предусмотреть техническую возможность участия нагрузки Заявителя в реализации управляющих воздействий ПА (АЧР).

10.4. До ввода объектов в работу, ПАО «МОЭСК» необходимо провести проверку выполнения технических условий (этапов технических условий), результатом которой является Акт о выполнении технических условий (этапов технических условий), подписываемый ПАО «МОЭСК» и Заявителем.

11. Заявителю выполнить:

11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления технологического присоединения:

11.1.1. Выполнить проектирование и строительство (реконструкцию) сетей 10/0,4кВ. Точный объем работ по сооружению (реконструкции) сетей 10/0,4кВ, с учетом требуемой категории надежности, определить проектом.

11.2. Разработать проектную (рабочую) документацию внутреннего электроснабжения объекта на основе Градостроительного кодекса, ПУЭ и НТД (предусмотреть мероприятия по установке приборов учета электроэнергии, устройств релейной защиты и автоматики, телемеханики и коммутационных аппаратов), в случае, если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной.

11.3. Выполнить мероприятия по организации учета электроэнергии по вновь сооружаемым (реконструируемым) объектам в соответствии с требованиями раздела 10 Постановления Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 года, а также в соответствии с информацией, указанной в типовых технических решениях по организации учета электроэнергии, размещенной на сайте ПАО "МОЭСК" (http://www.moesk.ru/client/tex_prisoedinenie/inf/).

11.4. Проектом определить необходимость установки устройств компенсации реактивной мощности, их вид, количество, номинальные данные и места подключения. Устройства компенсации реактивной мощности должны обеспечивать степень компенсации реактивной мощности в точках присоединения энергопринимающих устройств Заявителя напряжением 10кВ не выше 0,4 (tg ф меньше или равно 0,4).

11.5. В случае необходимости разработки проекта в соответствии с требованиями, указанными в пункте 11.2 настоящих технических условий, принимаемые на стадии проектирования технические решения, а так же сам проект внутреннего электроснабжения Заявителя, согласовать с филиалом ПАО "МОЭСК" Северные электрические сети.

11.6. В случае наличия нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения, установить в электрических сетях Заявителя фильтрокомпенсирующие устройства, исключающие ухудшение качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013, а также средства измерения и регистрации качества электроэнергии и соотношения потребления активной и реактивной мощности с передачей указанной информации в ПАО "МОЭСК".

11.7. Для электроснабжения электроприемников, относящихся к первой категории надежности, внезапный перерыв снабжения электрической энергией которых может повлечь угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности либо безопасности государства, Заявитель обеспечивает установку автономных резервных источников питания или резервирование вышеуказанных электроприемников по внутренней сети Заявителя. При

установке автономных резервных источников питания Заявитель обязан поддерживать устанавливаемые автономные резервные источники питания в состоянии готовности к использованию при возникновении вне регламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

12. Общие требования:

12.1. Присоединение энергопринимающих устройств осуществляется к сетям общего назначения, обеспечивающим качество электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013.

12.2. В случае если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления подлежат согласованию с ПАО "МОЭСК", с корректировкой утвержденных технических условий.

12.3. Фактическое присоединение энергопринимающих устройств будет произведено после осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный энергетический надзор при участии ПАО "МОЭСК" и Заявителя и после выдачи уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный энергетический надзор, разрешения на допуск в эксплуатацию объектов Заявителя.

12.4. Настоящий документ является неотъемлемой частью Договора № _____ от «____» _____ 20__ г. об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети и без заключения Договора является недействительным и не создает никаких прав и/или обязанностей.

12.5. Срок действия настоящих технических условий составляет **3 года** со дня заключения **дополнительного соглашения к договору** об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Начальник управления резерва
мощности питающих центров
ПАО "МОЭСК"

А.С. Кондратович